



WASSERVERBAND  
LEIBNITZERFELD-SÜD

## Technische Richtlinien

für den Wasseranschluss an das öffentliche Versorgungsnetz

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!**

**Wir ersuchen Sie höflich, die angeführten Richtlinien genau zu beachten und einzuhalten, um einen reibungslosen Ablauf unserer Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten.**

1. Vor Herstellung der Anschlussleitung ist seitens des Kunden eine Kontaktaufnahme mit dem Wasserverband Leibnitzerfeld Süd mindestens zwei Wochen vor Inangriffnahme der Arbeiten erforderlich. **Die Durchführung der Arbeiten kann erst erfolgen, wenn ein Wasserliefervertrag zwischen der Gemeinde und dem Kunden vorgelegt wurde.**
2. Die Hausanschlussleitung bezeichnet die Verbindung zwischen der Versorgungsleitung und der Verbrauchsanlage des Kunden. Die Übergabestelle wird durch das Ventil nach dem Wasserzähler definiert; **ab diesem Punkt liegt die Verantwortung beim Kunden. Arbeiten an der Anschlussleitung sind ausschließlich durch den Wasserverband Leibnitzerfeld Süd zulässig.**
3. Die Grabungsarbeiten für Hausanschlussleitungen werden grundsätzlich von der Jahresbaufirma der Verbandsgemeinden durchgeführt (im öffentlichen Gut) und über die jeweilige Gemeinde abgerechnet (Organisation durch den Wasserverband Leibnitzerfeld Süd).

Sofern Grabungsarbeiten bauseits durchgeführt werden, dürfen diese ausschließlich von konzessionierten Unternehmen ausgeführt werden. Die Rohrgrabensicherung ist ordnungsgemäß herzustellen und durch geeignete Maßnahmen (z. B. Pölzung, Künette oder Böschung) gegen Einsturz zu sichern. Grabungsarbeiten im Straßenbereich sind der jeweiligen Gemeinde zu melden.

Das Fachpersonal des Wasserverbandes **darf** Rohrgräben, Gruben oder Künetten **nur betreten, wenn deren Erdwände entsprechend den geltenden sicherheitstechnischen Vorschriften fachgerecht gegen Einsturz gesichert sind.** Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, gehen hierdurch entstehende Verzögerungen sowie zusätzliche **Kosten zulasten des Kunden.**



## WASSERVERBAND LEIBNITZERFELD-SÜD

### Technische Anforderungen:

4. **Die Mindestüberdeckungshöhe** für Anschlussleitungen, gemessen von der fertigen Geländeoberkante **beträgt 1,40m**. Ein Warnband ist mindestens 50 cm über der Leitung anzubringen.
5. Die Verlegung der Hausanschlussleitung hat auf dem **kürzest möglichen Weg von der Versorgungsleitung bis zum Wasserzähler zu erfolgen**.
6. Unter befestigten Flächen (z. B. Asphalt- oder Pflasterflächen) ist für Hausanschlussleitungen (1") ein Leerrohr  $\geq$  DN110 (DN160) zu verlegen. Bei größeren Leitungsdimensionen sind entsprechend größere Leerrohre vorzusehen. Dadurch muss eine Reparatur der Wasserleitung (Ausziehen und Wiedereinziehen) ohne Zerstörung der Oberfläche möglich sein.
7. Es wird empfohlen, nach dem Wasserzähler einen **Druckminderer** durch eine konzessionierte Installationsfirma einbauen zu lassen. **Die Verantwortung hierfür liegt beim Hausbesitzer**.
8. Ein geeigneter Standort für die Wasserzähleranlage (z. B. Keller- oder Technikraum, ausgenommen Tankräume) ist vom Kunden bereitzustellen. **Ein Mindestabstand von 50 cm zu Stromverteilerkästen** ist einzuhalten.

Ist kein geeigneter Innenraum vorhanden, erfolgt die Montage in einem frostsicheren Schacht. Dieser kann vom Wasserverband geliefert oder bauseits als dichte Einheit hergestellt werden.

Die Mindestlichtmaße für eine 1"-Anschlussleitung betragen:

- rechteckiger Schacht: 1,25 m  $\times$  1,25 m, Tiefe 1,60 m
- runder Schacht: Durchmesser 1,50 m

Bei größeren Dimensionen oder mehreren Zählern sind die Maße entsprechend anzupassen. Die Schachtabdeckung muss einen Durchmesser von mindestens 60 cm aufweisen.

9. Der **horizontale Abstand** zu Fremdleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Kanal etc.) muss **mindestens 40 cm** betragen. Oberhalb der Wasserleitung dürfen keine weiteren Leitungen verlegt werden.
10. **Die Durchführung der Leitung ins Gebäude ist bauseits dauerhaft dicht gegen Grundwasser auszuführen**. Der Abstand von der Rohrachse zur fertigen Mauer beträgt mindestens 10 cm. Bei Durchführung durch die Bodenplatte ist ebenfalls ein Mindestabstand von 10 cm einzuhalten.



## WASSERVERBAND LEIBNITZERFELD-SÜD

Richtungsänderungen sind mit großen Radien (z. B. mehrere 15°-Bögen) auszuführen.

11. Für die Wasserzähler Einbaugarnitur ist eine Fläche von ca. 1,50 m<sup>2</sup>; freizuhalten und zugänglich zu halten. Der Wasserzähler ist waagrecht zu montieren und wird in einer Höhe von 0,80 m bis 1,20 m über dem fertigen Fußboden angebracht.

### Verpflichtungen und Verbote:

12. Hauswasserleitungen dürfen nicht mit netzfremden (externen) Wasserversorgungsanlagen verbunden werden. (z.B. Hausbrunnen) Der Kunde haftet für daraus entstehende Schäden. (= Verkeimungsgefahr!)

Wasserzähler und Absperrvorrichtungen müssen jederzeit frei zugänglich sein und sind vor Grundwasser, Schmutz, Frost und Beschädigung zu schützen.

Bei Rohbauten oder unbewohnten Gebäuden sind im Winter die Wasserzähler auszubauen und die Hausanschlussleitung durch den Wasserverband außer Betrieb zu nehmen.

13. Die Absperrereinrichtung und die Anschlussleitung bis einschließlich Wasserzähler stehen im Eigentum des Wasserverbandes bzw. der jeweiligen Gemeinde und werden auf Kosten des Abnehmers erhalten.
14. Der Wasseranschluss darf ausschließlich für den Eigenbedarf des Kunden im Rahmen seiner Anmeldung genutzt werden. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
15. Je Grundstück (Wohnobjekt) ist ein eigener Wasserzähler vorzusehen.
16. Veränderungen, Beschädigungen oder Undichtheiten an der Hausanschlussleitung sowie Beschädigungen der Plombierung sind dem Wasserverband Leibnitzerfeld Süd unverzüglich unter der Nummer 0664 / 86 27 753 zu melden.



**WASSERVERBAND  
LEIBNITZERFELD-SÜD**

**Für den Wasserverband  
Die Geschäftsführung**



**DI Thomas Ziegerhofer; BSc  
Technische Geschäftsführer**

**Beilage:** Regelprofile Hausanschlüsse Typ A, B, C  
Regelprofil Verlegung Anschlussleitung

Bei Nichteinhalten dieser Vorschriften hat der WV Leibnitzerfeld Süd den Anschluss der Wasserleitung zu verweigern bzw. bis zur Behebung der aufgezeigten Mängel die Wasserlieferung einzustellen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, \_\_\_\_\_, die vorliegenden technischen Richtlinien des WV Leibnitzerfeld Süd vollinhaltlich zu akzeptieren.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Anschlusswerber


# Typenplan Wasseranschluss Technische Richtlinie - WV LFSUED Hausanschluss Typ A




WASSERVERBAND  
LEBNITZERFELD-SÜD

WASSERVERBAND  
LEBNITZERFELD SÜD  
Munweg 10, 8472 Straß  
Tel. 03453-3399  
wasser@lfsued.at

| Musterpläne  |           |
|--------------|-----------|
| DATUM        | März 2026 |
| MASSSTAB     | o. M.     |
| BAUABSCHNITT |           |

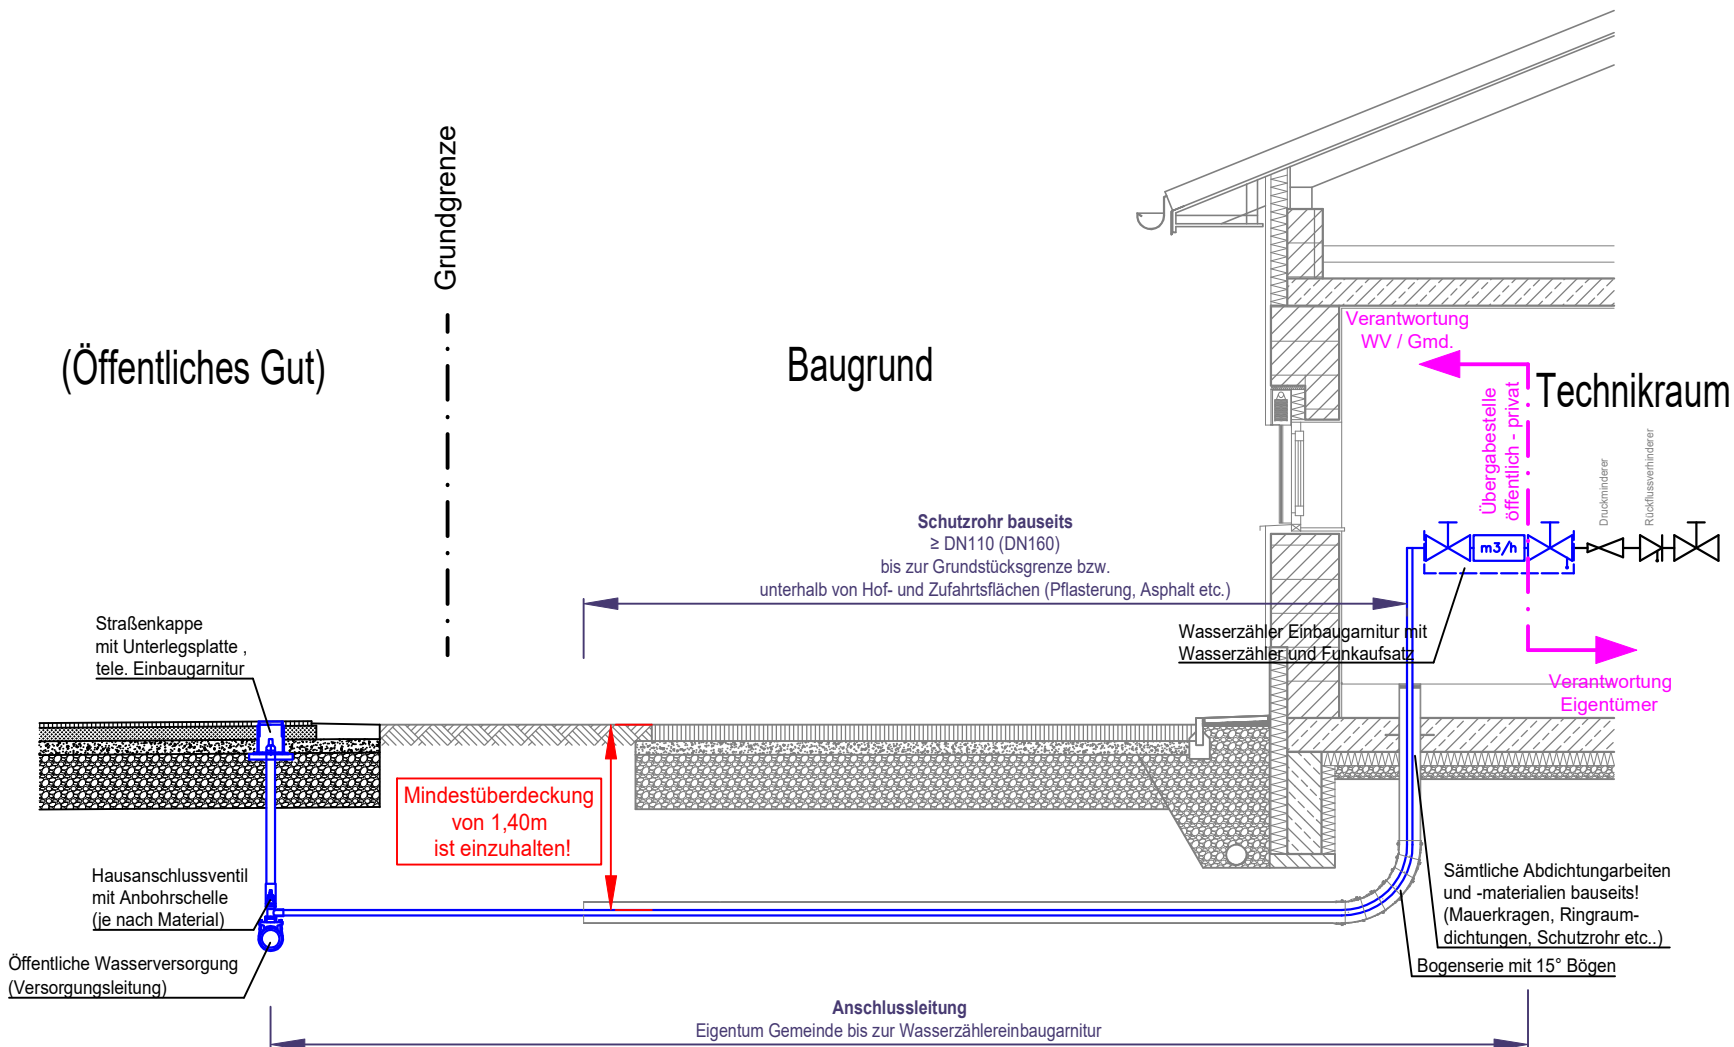

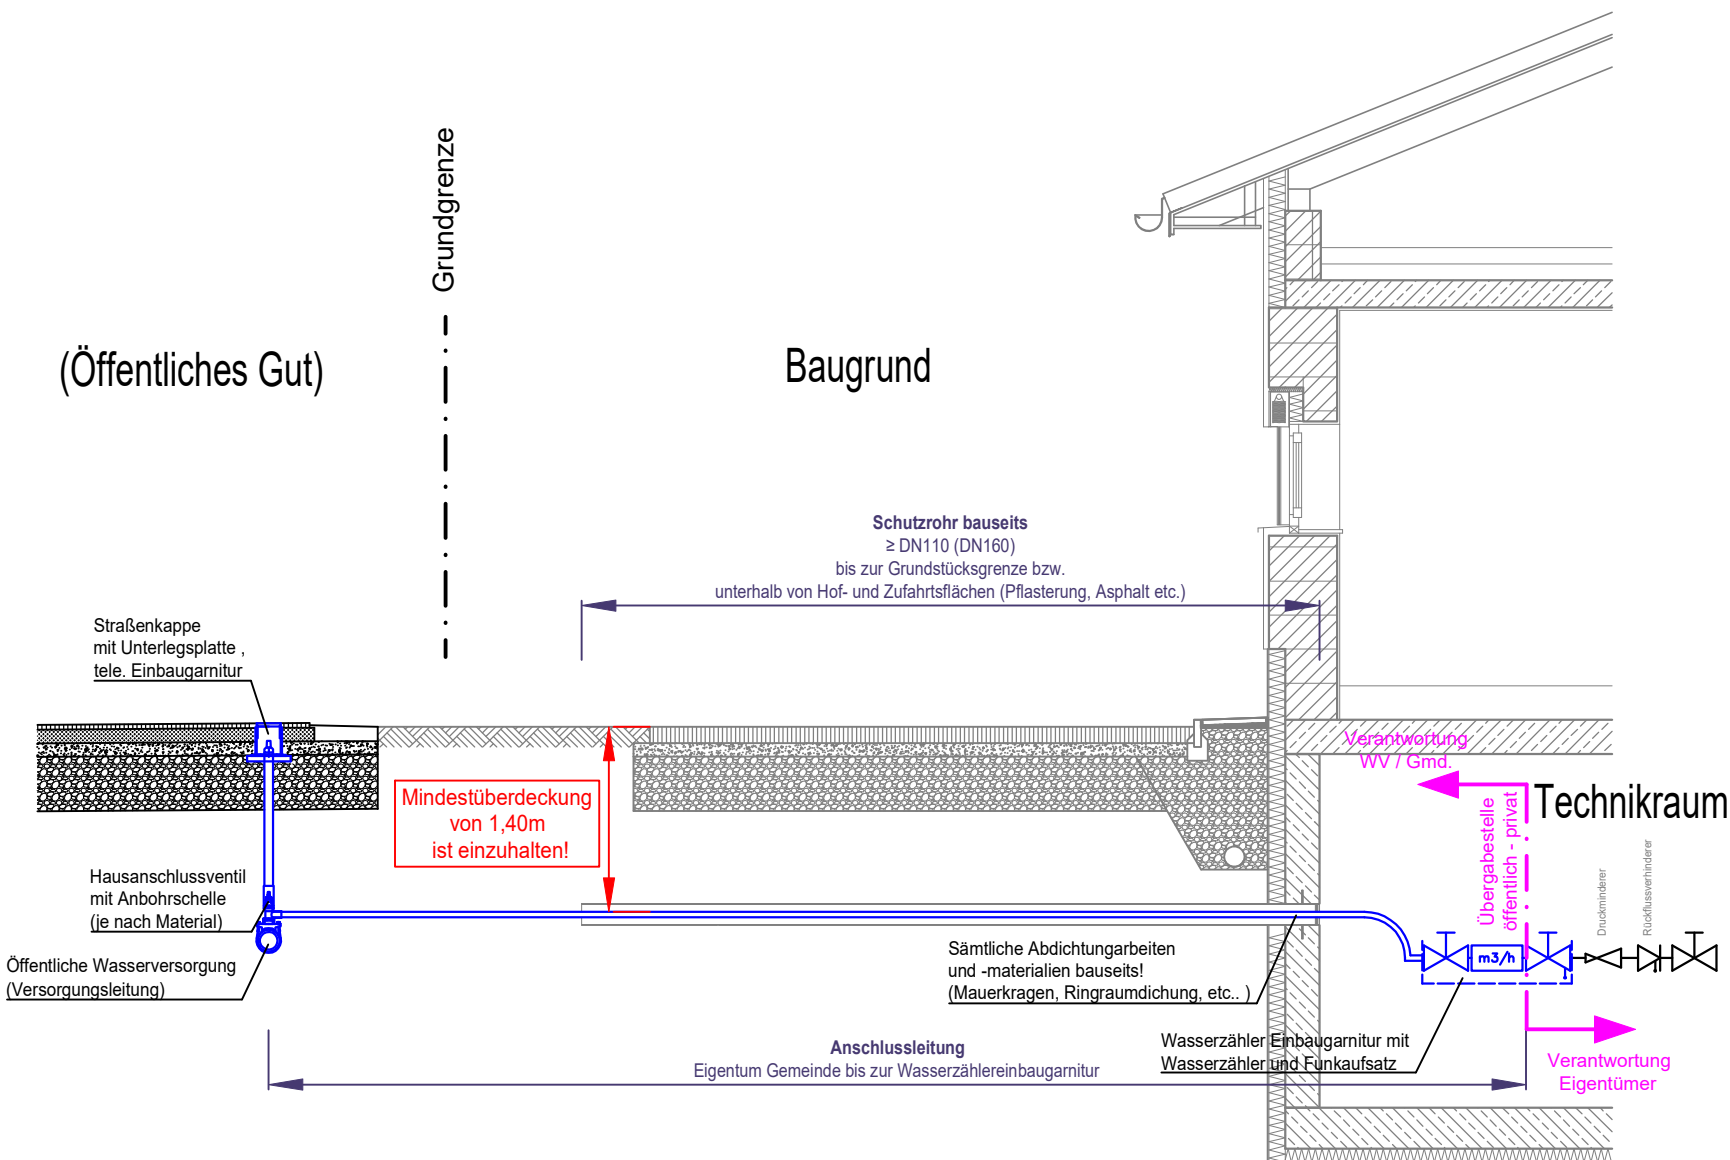


# Typenplan Wasseranschluss Technische Richtlinie - WV LFSUED Hausanschluss Typ B



**WASSERVERBAND**  
LEBNITZERFELD-SÜD

**WASSERVERBAND**  
**LEBNITZERFELD SÜD**  
Munweg 10, 8472 Straß  
Tel. 03453-3399  
wasser@lfsued.at

| Musterpläne  |           |
|--------------|-----------|
| DATUM        | März 2026 |
| MASSSTAB     | o. M.     |
| BAUABSCHNITT |           |

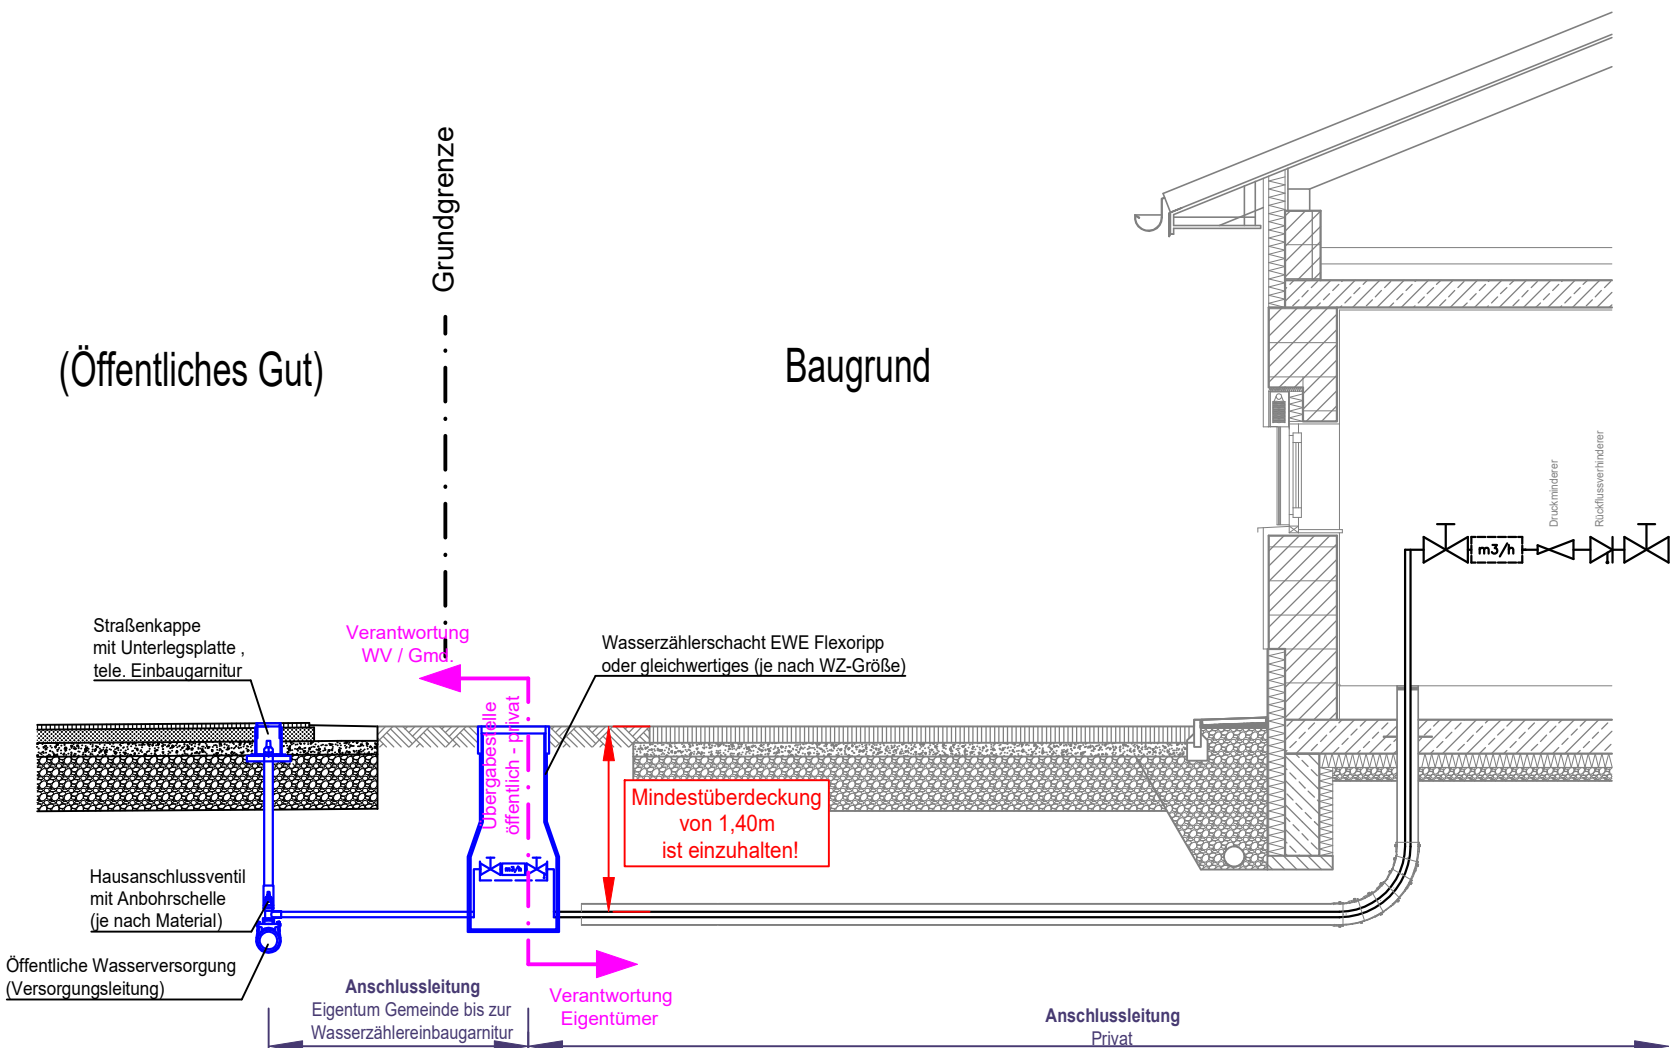

# Typenplan Wasseranschluss Technische Richtlinie - WV LFSUED Hausanschluss Typ C



WASSERVERBAND  
LEIBNITZERFELD-SÜD

WASSERVERBAND  
LEIBNITZERFELD SÜD  
Munweg 10, 8472 Straß  
Tel. 03453-3399  
wasser@lfsued.at

| Musterpläne  |           |
|--------------|-----------|
| DATUM        | März 2026 |
| MASSSTAB     | o. M.     |
| BAUABSCHNITT |           |

Die Verlegung der Wasserleitung, die Materialbereitstellung sowie die Montage der Einbaugarnitur mit Wasserzähler erfolgen ausschließlich durch das Fachpersonal des Wasserverbandes.

Sämtliche Armaturen und neu verlegte Leitungen werden vom Wasserverband lagegemäß eingemessen.


Im Falle von bauseits gestellten Grabungsarbeiten gilt:

Das Betreten des Rohrgrabens, der Grube oder der Künette durch das Fachpersonal des Wasserverbandes erfolgt nur, wenn die Erdwände fachgerecht gegen Einsturz gesichert wurden.


Die sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß ÖNORM B 2205, ÖNORM EN 1610 sowie den AUYA-Merkblättern sind einzuhalten. Bei Nichteinhaltung entstehende Verzögerungen und Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

# Verlegung Anschlussleitung

Regelprofil ohne Schutzrohr

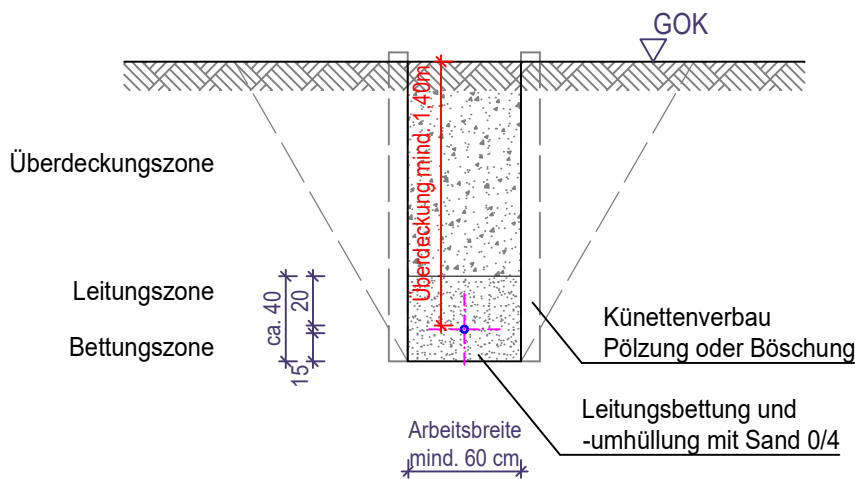

Regelprofil mit Schutzrohr

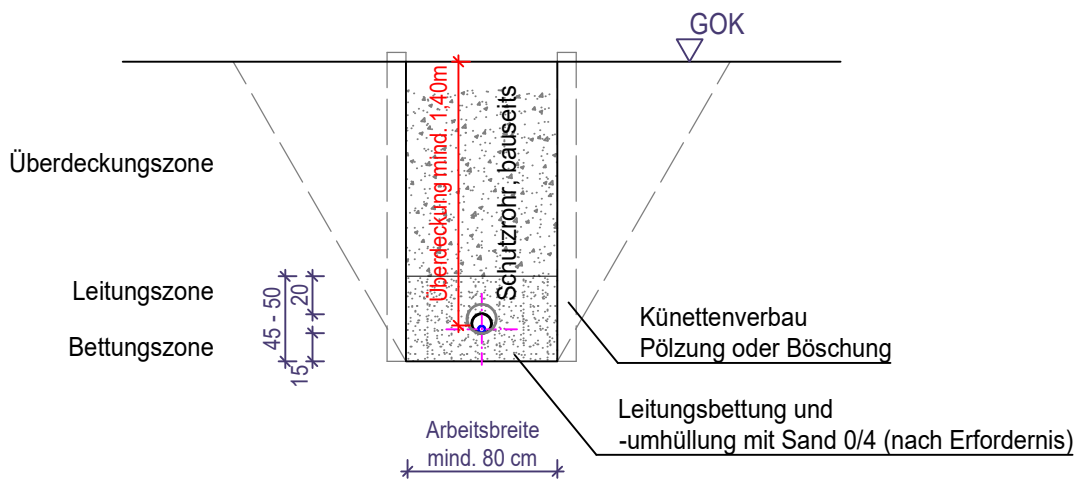

Typenplan Wasseranschluss

Technische Richtlinie - WV LFSUED

Regelprofil - Verlegung Anschlussleitung



WASSERVERBAND

LEBNITZERFELD SÜD

Murweg 10, 8472 Straß

Tel. 03453-3399

wasser@lfsued.at

|              |           |
|--------------|-----------|
| Musterpläne  |           |
| DATUM        | März 2026 |
| MASSSTAB     | o. M.     |
| BAUABSCHNITT |           |